



## Plate Pressée 17x27 Ste Foy

### Universelle & Technique

- nouvelle Gamme Millésime déstructurée et pureau brouillé
- une des tuiles plates les plus vendues
- qualité des argiles
- gamme de teintes large
- facilité de pose



Les tuiles plates Ste Foy sont produites sur le site de Sainte Foy l'Argentière, implanté au coeur de la région rhodanienne depuis plus de 100 ans.



Chevreuse



Millésime



Rouge Etna



Rouge Nuancé



Terre de  
Beauce



Vignoble


### Certifications



### Caractéristiques générales

Pose	Joints croisés
Longueur hors tout	≈ 272 mm
Largeur hors tout	≈ 170 mm
Poids unitaire	≈ 1.2 kg
DTU	DTU 40-23
Site de production	Ste Foy l'Argentière
Référence tuile	501

## Coupes et Cotations

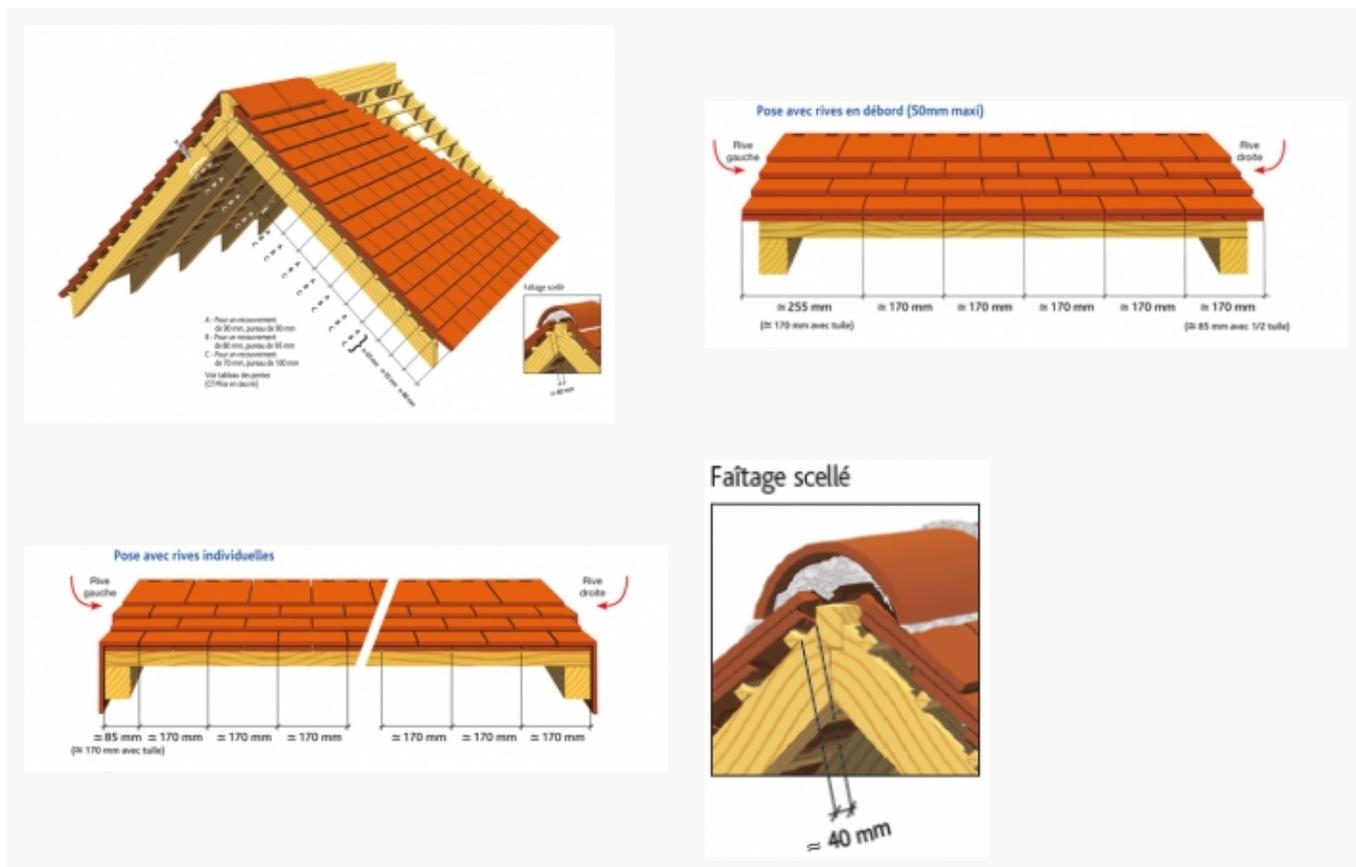

## Caractéristiques Techniques

Nombre au m <sup>2</sup>	≈ 59 à 65 selon recouvrement
Pureau catalogue	≈ 90, 95 ou 100 mm
Largeur utile	170 mm
MI de liteaux - m <sup>2</sup> avec indication pureau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml</li> <li>- au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml</li> <li>- au pureau maxi de 100 mm : = 10 ml</li> </ul>

## Les accessoires associés

### Accessoires de rives



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf : 801



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et faîtière conique (petite ouverture)

Réf : 803



Rive universelle (3 au ml)

Réf : 1051



About de rive universelle gauche à recouvrement

Réf : 1072



About de rive universelle droit à emboîtement

Réf : 1073



Fronton de rive universelle

Réf : 1083



Rive individuelle gauche

Réf : 501.44



Rive individuelle droite

Réf : 501.45

## Accessoires de fûtage



Faîtière/arêtier 1/2 rond à  
emboîtement petit  
modèle

Réf : 700



Faîtière/arêtier 1/2 rond à  
emboîtement grand  
modèle

Réf : 702



Faîtière/arêtier  
angulaire à  
emboîtement (3 au ml)

Réf : 710



Faîtière 1/2 ronde sans emboîtement Ste Foy (3 au ml)

Réf : 711



Arêtier angulaire petit modèle sans emboîtement

Réf : 752



Arêtier Tige de botte grand modèle sans emboîtement

Réf : 754



Arêtier Tige de botte petit modèle sans emboîtement

Réf : 755



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle

Réf : 850



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle

Réf : 851



About d'arêtier Tige de botte grand modèle sans emboîtement (4 au ml)

Réf : 856



About d'arêtier Tige de botte petit modèle sans emboîtement (4 au ml)

Réf : 857



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf : 859



About d'arêtier angulaire petit modèle sans emboîtement Ste Foy

Réf : 861



Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires

Réf : 901



Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 petites ouvertures rondes

Réf : 902



Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires

Réf : 903



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures rondes

Réf : 906



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures rondes

Réf : 908



Poinçon

Réf : 980



Poinçon pointe élancée

Réf : 983



Poinçon pomme de pin

Réf : 984



Arêtier petit modèle élégant à emboîtement

Réf : 753



About d'arêtier petit modèle Éléphant à emboîtement

Réf : 855



Crochet F1 Faîtière / Arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml)

Réf : CRP702



Crochet F3 Faîtière / Arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)

Réf : CRP705



Crochet F6 Faîtière / Arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (3 au ml)

Réf : CRP700/706



Mitre à collerette 12 / Hauteur 33cm

Réf : 2108



Mitre à collerette 20 / Hauteur 33cm

Réf : 2110



Mitre à collerette 25 / Hauteur 33cm

Réf : 2111



Mitre à collerette 40 / Hauteur 33cm

Réf : 2112



Mitre sans collerette 10 / Hauteur 33cm

Réf : 2117



Mitre sans collerette 12 / Hauteur 33cm

Réf : 2118



Mitre sans collerette 20 / Hauteur 33cm

Réf : 2120



Mitre sans collerette 25 / Hauteur 33cm

Réf : 2121



Mitron parisien 16 / Hauteur 33cm

Réf : 2131.01



Mitron parisien 16 / Hauteur 50cm

Réf : 2131.02



Mitron parisien 19 /  
Hauteur 33cm

Réf : 2132.01



Mitron parisien 19 /  
Hauteur 55cm

Réf : 2132.02

## Accessoires égout



Tuile courte rectangulaire d'égout et de faitage

Réf : 501.13



Liteau ventilé simple (1 ml)

Réf : LIT 01

## Accessoires de plain pan



1/2 tuile plate  
pressée 17x27

Réf : 501.01



Tuile châtière passe-barre  
rectangulaire

Réf : 501.22



Tuile à douille Ø 120 utile  
+ lanterne incorporée

Réf : 501.31



Tuile et demie Plate  
Pressée 17x27

Réf : 501.95



Tuile en verre

Réf : VERCO 06



Bi-tuile découpe pour tuile  
châtière passe-barre  
rectangulaire

Réf : 501.23



Axe crampon pour  
crochet sécurité l =  
120mm

Réf : CRS 03



Châssis aluminium universel  
55x46cm (existe en brun et  
ardoisé, double vitrage)

Réf : CHFAGTPPP



Crochet sécurité torsadé  
galvanisé

Réf : CRS 01



Lanterne femelle 18

Réf : 2143



Lanterne femelle 20

Réf : 2144



Lanterne mâle 2

Réf : 2148



Lanterne mâle 3

Réf : 2149



Passe-barre cambré  
galvanisé

Réf : CRS 04

## Outillages, peinture, zinguerie



Coffret 5 forets à plaquette carbure brasées (Ø6mm)

Réf : 5501



Disque diamant - Ø230mm

Réf : 5500

## Actualité



Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23. La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Alsace Lisse 16x38 Jacob ou équivalente et disposant caractéristiques suivantes :

- De format 16cm de large par 38cm de long
- Celle-ci comportera 2 tenons et 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit
- De coloris Rouge Ancien, Lauze, Vieilli Masse, Rouge
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée
- Enfin, Les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF

## Guide de pose Plate Pressée 17x27 Ste Foy

### Ventilation en sous-face de la couverture

#### D.T.U. 40.23. art. 4.7 (extrait).

**La ventilation de la sous-face des tuiles et de leur support doit être assurée.**

L'espace à ventiler sous couverture est constitué :

- soit par le volume du comble dans le cas d'une isolation disposée en plancher ;
- soit par la lame d'air contenue entre, d'une part la sous-face de la couverture et de son support, et, d'autre part, la face supérieure de l'isolant ou de l'écran disposés sous rampant.

Complémentaire, lors de la mise en oeuvre d'un écran, la sous-face de celui-ci doit être également ventilée.

#### Section et répartition des orifices de ventilation de la sous-face de la couverture

Suivant la configuration de la couverture, les sections totales des orifices de ventilation sont données dans le tableau ci-après, en fonction de la surface de la couverture projetée horizontalement et limitée aux locaux couverts.

#### Section totale des orifices de ventilation

Les sections totales des orifices de ventilation doivent être réparties par moitié entre partie basse du (ou des) versant(s) et, pour l'autre moitié, au voisinage du faîtage.


S caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et éléments de couverture.

S1 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre écran et éléments de couverture.

S2 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et écran.

#### Dispositions particulières et accessoires destinés à la ventilation de l'espace sous couverture

Les jeux entre les tuiles ne permettant pas la ventilation nécessaire, celle-ci doit

Type de combles	Section totale "ventilation"
	$S = 1/5\ 000$
	$S = 1/3\ 000$
	$S1 = 1/5\ 000$ $S2 = 1/3\ 000$
	$S1 = 1/5\ 000$ $S2 = 1/3\ 000$

être assurée par une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute de la couverture, au moyen de systèmes de ventilation linéaires en faitage et en égout, ou au moyen de tuiles de ventilation (chatières ou autres) disposées en quinconce sur une ligne haute et une ligne basse.

En égout

Des orifices de ventilation sont constitués :

- dans le plan de la couverture, par des chatières ou des tuiles de ventilation,
- en façade ou en avancée de toit, par des grilles ou fentes continues.

Dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux.

En faitage

Les orifices de ventilation sont constitués :

- soit par des chatières, ou des tuiles de ventilation;
- soit par un dispositif de ventilation continue ;
- soit par un dispositif de ventilation continue.

Dans le cas de comble non aménagé en locaux occupés, les orifices de ventilation peuvent être constitués de grilles disposées en partie haute des pignons, si ceux-ci ne sont pas distants de plus de 12 m.

### Isolation thermique des combles

D.T.U. 40.23. art. 4.6 (extrait).

L'isolation thermique peut être disposée en plancher de comble ou, dans le cas d'occupation de ces derniers, sous rampant.

L'isolant ne doit jamais être en contact avec la sous-face des tuiles ou de l'écran de sous-toiture, et ce, compte tenu des variations éventuelles de l'épaisseur de l'isolant.

Il doit subsister un espace ventilé d'au moins :

- 20 mm entre la sous-face des liteaux et la face supérieure de l'isolant dans le cas des couvertures sans écran ;
- 20 mm entre la sous-face de l'écran souple tendu ou de l'écran rigide et la face supérieure de l'isolant dans le cas des couvertures avec écran.

### Ecrans


D.T.U. 40.23. art. 4.5 (extrait).

On entend par «écran», un élément généralement continu souple ou rigide, interposé entre le comble et la face interne des tuiles. L'écran doit permettre la fixation des liteaux supports des tuiles ainsi que les contre-liteaux destinés à assurer la ventilation de la sous-face de ces dernières, et pour lesquels les dispositions à respecter sont définies aux paragraphes ci-après.

Ecran souple

L'écran est fixé tendu sur les chevrons et le niveau d'appui des liteaux est relevé par une contre-latte d'épaisseur minimale de 20 mm, clouée sur la face supérieure du chevron. En égout, l'écran doit être raccordé de façon à ce que les eaux de fonte des éventuelles pénétrations de neige poudreuse soient reconduites à l'extérieur du bâtiment.

Les avis techniques concernant les écrans souples de sous-toitures précisent les

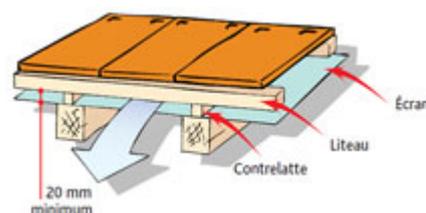

particularités de pose en matière :

- d'écartement maximal admissible des chevrons supports ;
- de valeur du recouvrement minimal des lés en fonction de la pente de la couverture.

La ventilation doit être assurée selon les dispositions du paragraphe 4.7.

Ecran rigide

Ecran en bois ou en panneaux dérivés du bois.

Afin d'assurer le passage de l'air, le plan d'appui des liteaux est relevé par un contre-liteau d'épaisseur de telle sorte qu'un espace de 20 mm minimum soit réservé sous les liteaux

## Mortiers

D.T.U. 40.23. art. 3.4 (extrait).

L'emploi de mortier de ciment courant n'étant pas admis, on distingue deux catégories de mortier, le mortier de chaux ou de ciment à maçonner et le mortier bâtard, destinés soit aux hourdages, soit aux filets ou aux solins.

Le mortier de ciment courant conduit à une rigidité trop importante des assemblages et à des risques de fissuration. Se référer à l'article 3.4 pour dosages et utilisations.

## Protection contre la neige

D.T.U. 40.23. art. 4.8 (extrait).

Dans le cas d'une couverture en éléments discontinus telle que celle faisant l'objet du présent cahier des clauses techniques, la protection contre la neige poudreuse ne peut être assurée par le seul assemblage des éléments entre eux.

En conséquence il est nécessaire de recourir à l'emploi d'un écran (souple ou rigide) tel que défini au paragraphe 4.5 et en veillant à respecter les dispositions prévues aux paragraphes 4.5 et 4.6 si cet écran est disposé au-dessus d'un isolant thermique ; cela requiert une étude préalable de conception, notamment pour les ouvrages particuliers de couverture.

Les exigences vis-à-vis de la protection contre la neige poudreuse doivent être précisées dans des documents particuliers du marché.

## Fixations

1



Fixation des tuiles en plain carré, par clou lorsque la zone, le site ou la pente le réclame

2



Fixation des tuiles courtes du 1er rang d'égout, par clou.

3



Mise en oeuvre des rives individuelles gauches et droites, posées un rang sur deux et fixées par vis et rondelles d'étanchéité

4



Emploi des rives individuelles gauches et droites. Fixation du fronton par vis et rondelle d'étanchéité

5



Fixation des tuiles du 1er rang d'égout par crochet «PM» Réf. CRP03.

# Points singuliers

## Réalisation d'un faîtage à sec

1



Après mise en place du closoir ventilé, les faîtières sont fixées par crochet adapté au modèle, vissé dans la lisse de rehausse.

2



Faîtage réalisé à sec avec faîtières 1/2 rondes à emboîtement grand modèle et closoir ventilé, sans emploi de mortier

## Réalisation d'un faîtage scellé

3



Faîtage scellé avec faîtières 1/2 rondes sans emboîtement. Crêtes et embarrures réalisées au mortier (D.T.U. 40.23. art 3.4).

4



Après coupe des tuiles d'approche, mise en oeuvre des arêtiers angulaires petit modèle sans emboîtement, utilisation de mortier (D.T.U. 40.23. art 3.4).

5



Arêtier scellé avec arêtiers et about d'arêtier angulaire petit modèle sans emboîtement

## Réalisation d'une noue

6



Noue ouverte :1. Mise en place de la noue métal façonnée, à relevés contre liteau filant et patte de fixation.

8



Noue à tranchis avec noquets métalliques cachés

7



2. Les tuiles sont tranchées biaisées, parallèlement à l'axe de la noue.